



5. Schaltbild Ton-Rundsteuer-Empfänger

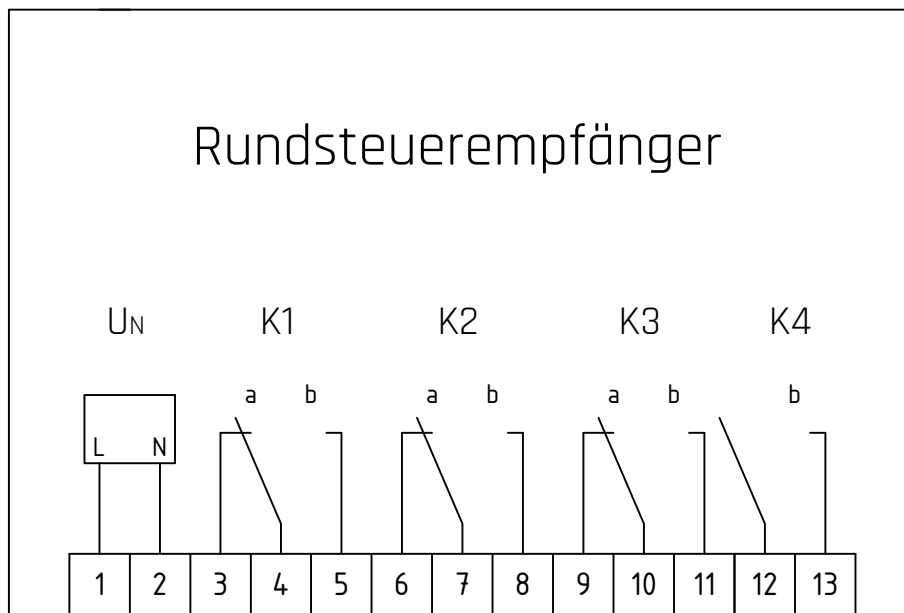

Relaisstellung "b" → sichtbar Reduzierung der Einspeisung

Relaisstellung "a" → sichtbar keine Reduzierung der Einspeisung entspricht 100% der Einspeisung

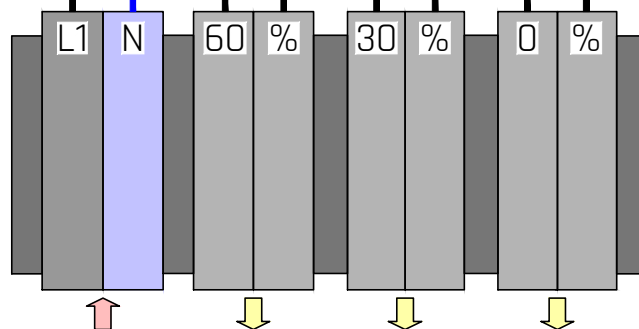

K1 60% Einspeisung
K2 30% Einspeisung
K3 0% Einspeisung

230 V AC

Zur EEG Anlagensteuerung

gesicherte und dauernd anstehende
Steuerspannung zuführen!