



5. Schaltbild Ton-Rundsteuer-Empfänger Hutschiene, 6TE

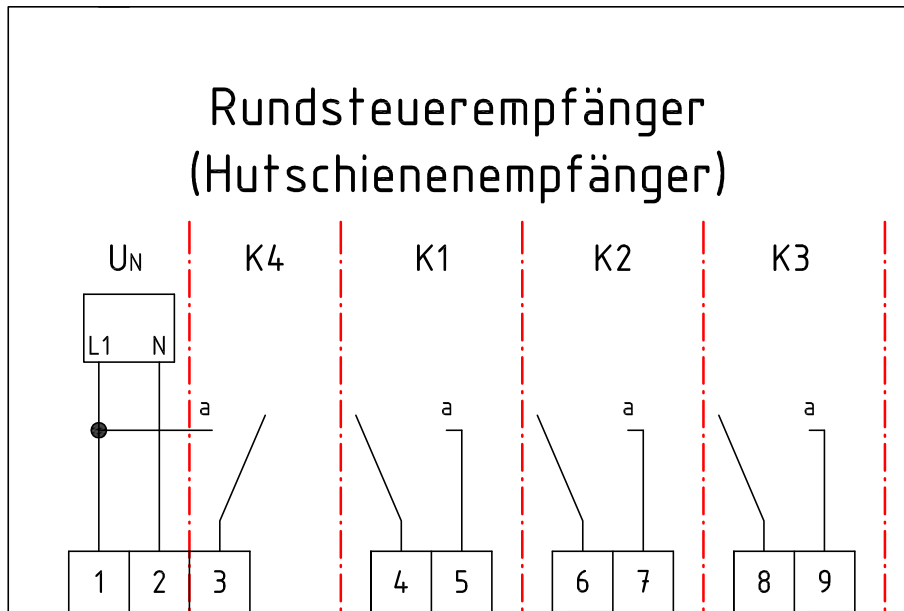

Relaisstellung "a" → sichtbar
Reduzierung der Einspeisung

Relaisstellung "b" → alle sichtbar
keine Reduzierung der
Einspeisung entspricht
100% der Einspeisung

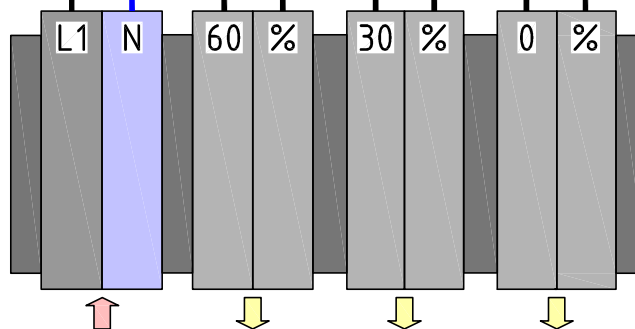

- K1 60% Einspeisung
- K2 30% Einspeisung
- K3 0% Einspeisung
- K4 nicht belegt

230 V AC Zur EEG Anlagensteuerung

gesicherte und dauernd anstehende
Steuerspannung zuführen!

TAB
2012

Einspeisemanagement
Eigenerzeugungsanlagen
Eis Man
Schaltbild Hutschiene

	Datum	Name
bearb.	15.07.2012	he
gepr.	15.07.2012	rö

Ausgabe
01.12

